




ภาพจำลองเบื้องต้น

งานจ้างสำรวจ ออกแบบ

โครงการประตุนระบายน้ำแม่บ้านวังยาว จังหวัดลำปาง

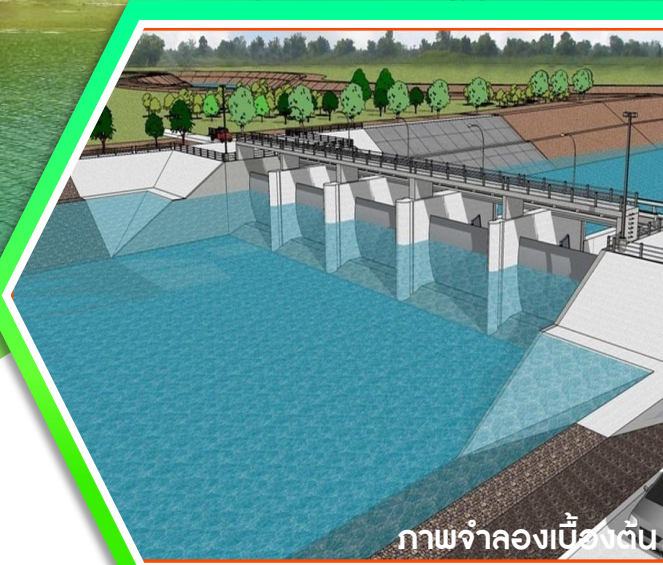

กรกฎาคม 2569



ดาวน์โหลดเอกสาร



บริษัท วิศวกรรม จำกัด



ความเป็นมาของโครงการ

แม่น้ำวัง โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสบปราบ มักประสบปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง ส่วนใหญ่เกษตรกรอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ส่วนในฤดูแล้งจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร เนื่องจากไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์อย่างเพียงพอ



ปี 2550 พื้นที่อำเภอสบปราบ ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จึงได้มีหนังสือร้องขอให้กรมชลประทาน ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่



ต่อมาสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้ทำการตรวจพื้นที่ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและได้พิจารณาจุดที่ตั้งโครงการเบื้องต้นพบว่า จุดที่ตั้งห้วยงานบริเวณบ้านวังยาว ตำบลแม่ทะ อำเภอสบปราบ มีความเหมาะสม



ปี 2557 กรมชลประทาน ได้จัดทำรายงานวางโครงการพิเศษ (Special Study) โครงการประตุน้ำแม่บ้านวังยาว (บ้านวังยาว) สรุปได้ว่า ที่ตั้งห้วยงานที่ บริเวณบ้านอ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ทะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง



ปี 2558 กรมชลประทาน ได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการประตุน้ำแม่บ้านวังยาว จังหวัดลำปาง และได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565



ปี 2569 - 2570 งานจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการประตุน้ำแม่บ้านวังยาว จังหวัดลำปาง

วัตถุประสงค์ของโครงการ




- 1 เพื่อกักเก็บน้ำ ช่วยเหลือการเพาะปลูกในเขตพื้นที่ ตำบลแม่ทะ ตำบลนายาง และ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ
- 2 เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่โครงการ

ระยะเวลาการดำเนินงาน



งานจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการประตุน้ำแม่บ้านวังยาว จังหวัดลำปาง
ตามสัญญาเลขที่ จ. 84/2569 (สพด.) มีระยะเวลาดำเนินงาน : 450 วัน
โดยเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2570


รายละเอียดโครงการ ปตร.แม่บ้านวังยาว

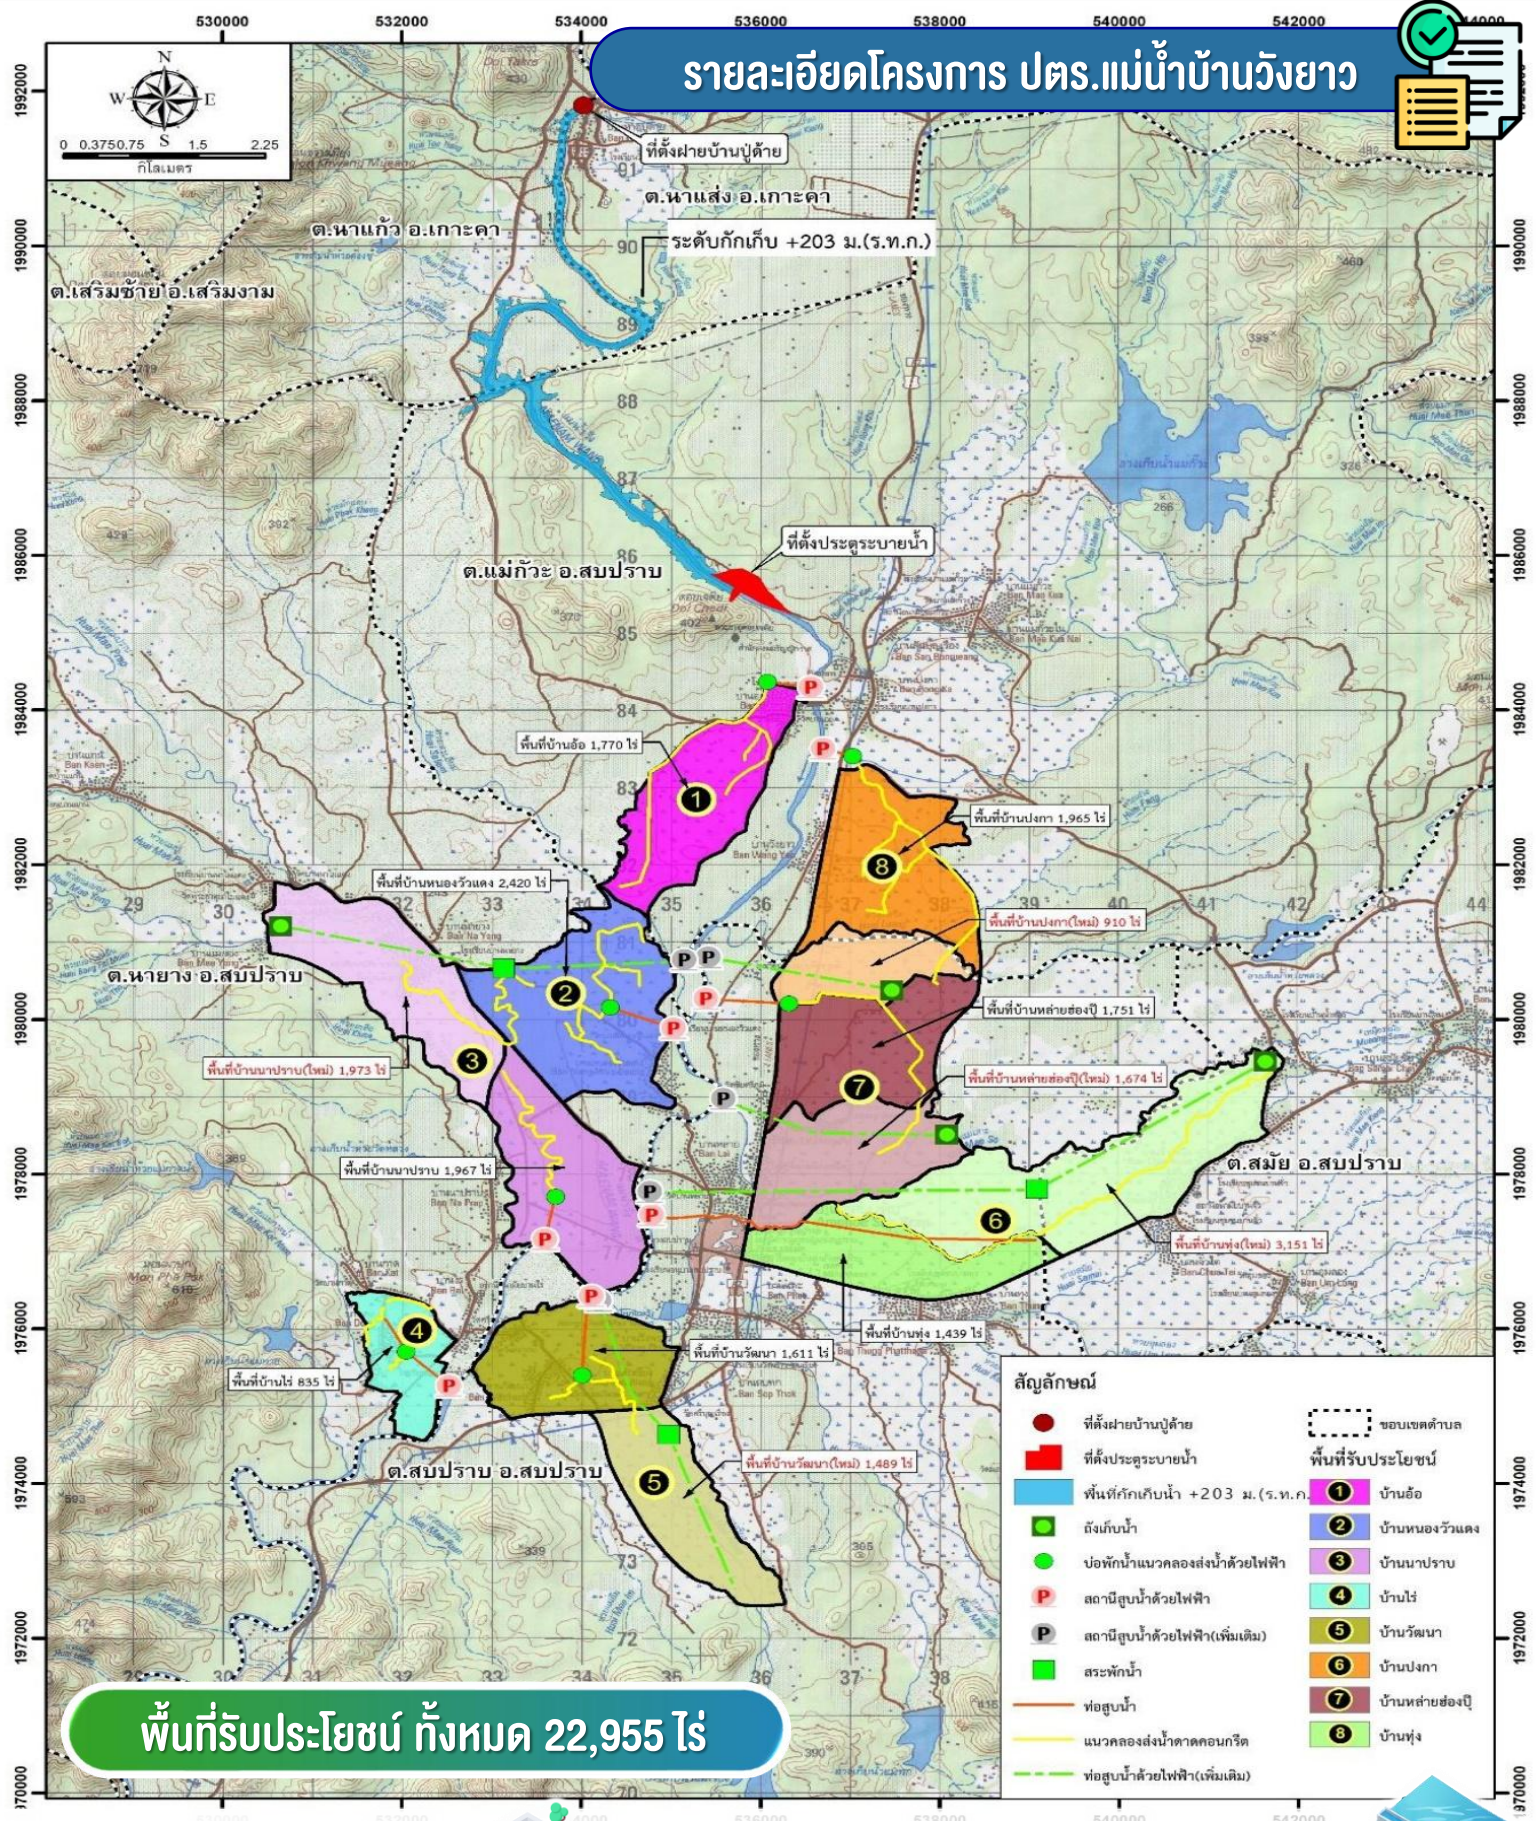

ที่ตั้งโครงการ



พื้นที่ชลประทาน 19,320 ไร่



- ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 บ้านอ้อ ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
- ลักษณะโครงการ ประกอบด้วย ประตูระบายน้ำ อาคารประกอบ และระบบส่งน้ำชลประทาน
- ห้วงงานเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก บานระบายเหล็กโค้ง ขนาด 7 ช่อง กว้าง 10 เมตร สูง 8 เมตร
- มีความจุที่ระดับเก็บกัก 6.125 ล้าน ลบ.ม.

ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน



เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

กิจกรรมร่วมค้าฯ มีแผนเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง วันที่ 3 กรกฎาคม 2569

ชี้แจงให้กับประชาชนในพื้นที่ รับทราบถึงข้อมูลฯ ครั้งที่ 1

เพื่อนำเสนอผลการทบทวนลักษณะโครงการ
ประมาณเดือนตุลาคม 2569

สัมมนาสรุปโครงการขั้นตอนแบบรายละเอียด

ประมาณเดือนมิถุนายน 2570

ผู้ให้บริการออกแบบ มีแผนจะจัดประชุม
ปฐมนิเทศโครงการในช่วง เดือนสิงหาคม 2569
เพื่อนำเสนอวัตถุประสงค์โครงการ และขั้นตอน
การดำเนินงาน

ปฐมนิเทศโครงการ

สัมมนาแนวความคิดและหลักเกณฑ์ใน
การออกแบบโครงการ

ประมาณเดือนกันยายน 2569

นำเสนอความก้าวหน้าการออกแบบ
รายละเอียด (ฉบับร่าง)
ประมาณเดือนพฤษภาคม 2570

ชี้แจงให้กับประชาชนในพื้นที่ รับทราบถึงข้อมูลฯ ครั้งที่ 2

กิจกรรมตรวจติดตามโครงการ



นำเสนอ การออกแบบ
รายละเอียดโครงการ
ประมาณเดือนกันยายน 2570

ปัจฉิมนิเทศโครงการ



ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม



สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน
811 ชั้น 6 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ถ.สามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร./โทรสาร : 0 2243 6925



บริษัท วิศวชลกร จำกัด
148 ซอยรัตนาริเบสร์ ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร./โทรสาร : 0 2034 2545

- ด้านวิศวกรรม
นายณัฐพงษ์ กิตติญาณากิวัฒน์
มือถือ : 06 5383 2670
- ด้านการมีส่วนร่วม น.ส.จกกลณี เสนาะศัพท์
โทร./โทรสาร : 0 2001 0697
มือถือ : 09 3449 0491



ดาวน์โหลดเอกสาร

ติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการเพิ่มเติมได้ที่ : WWW.ประตูระบายน้ำแม่บ้านวังบ้านวังยาว.COM